

LABOR
FRIEDLE
GMBH

Beratung
Probenahme
Analyse
Gutachten für
Rückstände
Schadstoffe
Inhaltsstoffe
Mikrobiologie

Labor Friedle GmbH · Von-Heyden-Straße 11 · 93105 Tegernheim bei Regensburg

ETM-Vegetationstechnik
Yves Kessler
St.-Michael-Str. 16

82319 Starnberg

Tegernheim, 19.07.2017

Seite 1 von 2

Prüfbericht Nr.: L17-072019


Auftraggeber: ETM-Vegetationstechnik Yves Kessler, Starnberg
Projekt: Untersuchung auf Clopyralid

Probe Nr.:	L17-072019-01		
Bezeichnung der Probe:	OPF 11-0-5		
Beschreibung der Probe:	braune Flüssigkeit, ca. 190g im Plastikfläschchen mit Schraubverschluss		
Probeneingang:	12.07.2017 Prüfzeitraum: 12.07.2017 bis 19.07.2017		
Prüfumfang:	Clopyralid		
Untersuchungsverfahren:	QuEChERS, LC-MS/MS		
Parameter	Einheit	Ergebnis	BG
Clopyralid	mg/kg	-	0,1

BG = Berichtsgrenze
- = nicht nachweisbar

Dr. Uwe Rauland, stellv. technischer Leiter

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.

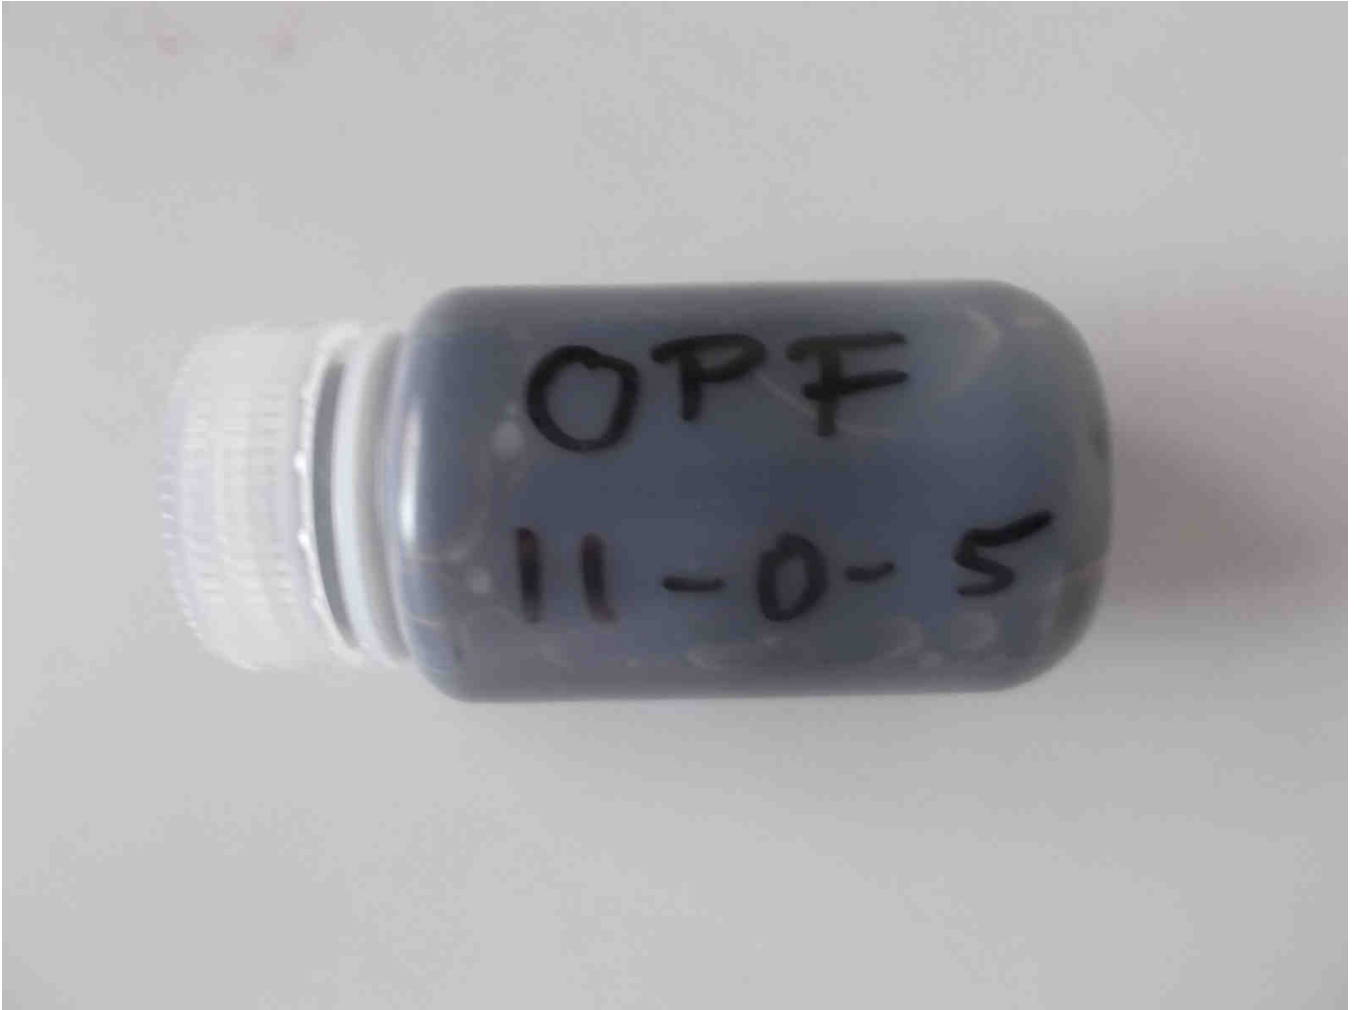

L17-072019_01